



2015000149Z (2015)国认监认字(058)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0223

XIHARI

No. 150950G

检 验 报 告

试品型号: YLDL-1250/31.5(VS1)

试品名称: 户内交流高压真空断路器

委托单位: 上海渝蕾电力科技有限公司

制造单位: 上海渝蕾电力科技有限公司

检验类别: 型式试验(绝缘性能)




西安高压电器研究院有限责任公司
国家高压电器质量监督检验中心

检验结论

依据标准: GB1984-2014

实施的项目:

序号	项目	参数	判定标准	结果
1	工频耐受电压试验	相间及对地、断口: 42kV 1min	GB1984-2014 6.2	符合
2	雷电冲击耐受电压试验	相间及对地、断口: 75kV	GB1984-2014 6.2	符合
3	控制和辅助回路的绝缘试验	2kV 1min	GB1984-2014 6.2.10	符合

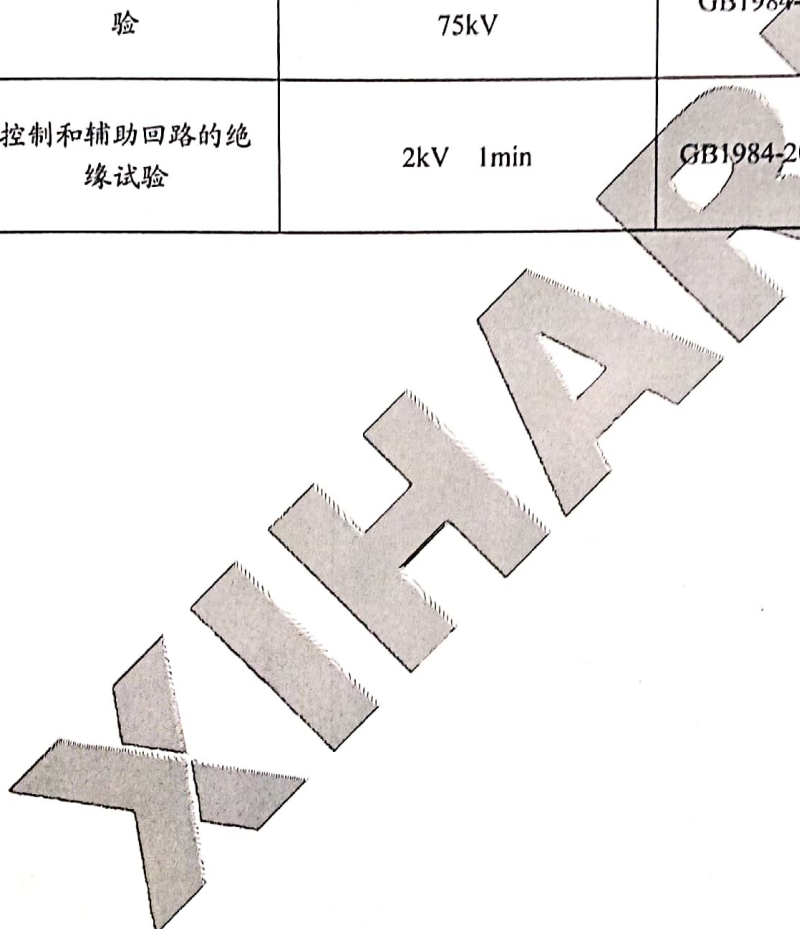

编写:



校核:



日期: 2015-12-11

日期: 2015-12-11

日期: 2015-12-11